
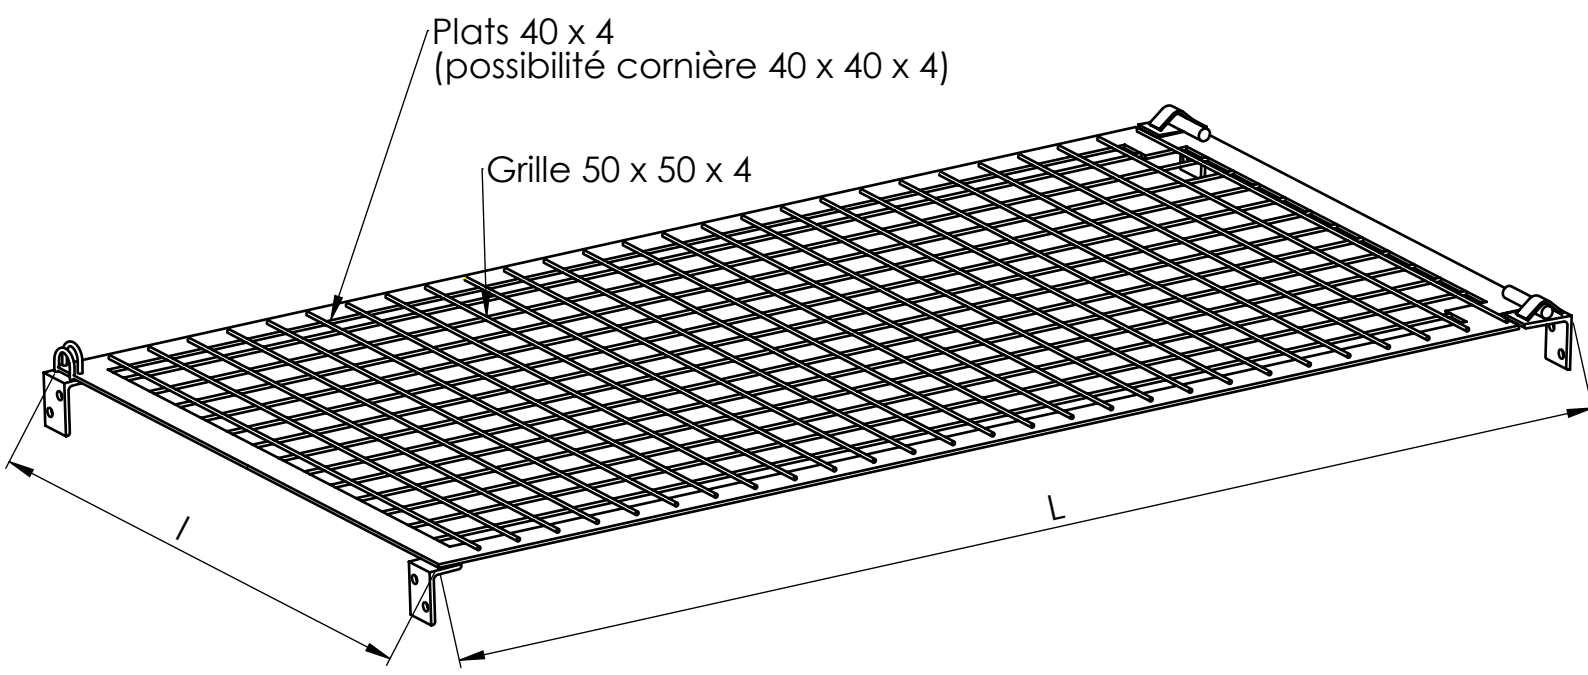


Désignation	Code	I	L
Grille de protection à spitter L1T	GPL1T	497	359
Grille de protection à spitter L2T	GPL2T	359	1131
Grille de protection à spitter L3T	GPL3T	497	1351
Grille de protection à spitter 1/2 L4T	GP1/2L4T	497	854
Grille de protection à spitter L4T	GPL4T	497	1846
Grille de protection à spitter L5T	GPL5T	854	1765
Grille de protection à spitter L6T	GPL6T	854	2394
Grille de protection à spitter K1C	GPK1C	690	720
Grille de protection à spitter K2C	GPK2C	690	1470
Grille de protection à spitter K3C	GPK3C	690	2220
Grille de protection à spitter K2C spéciale	10 0744 00	580	1460

(b)

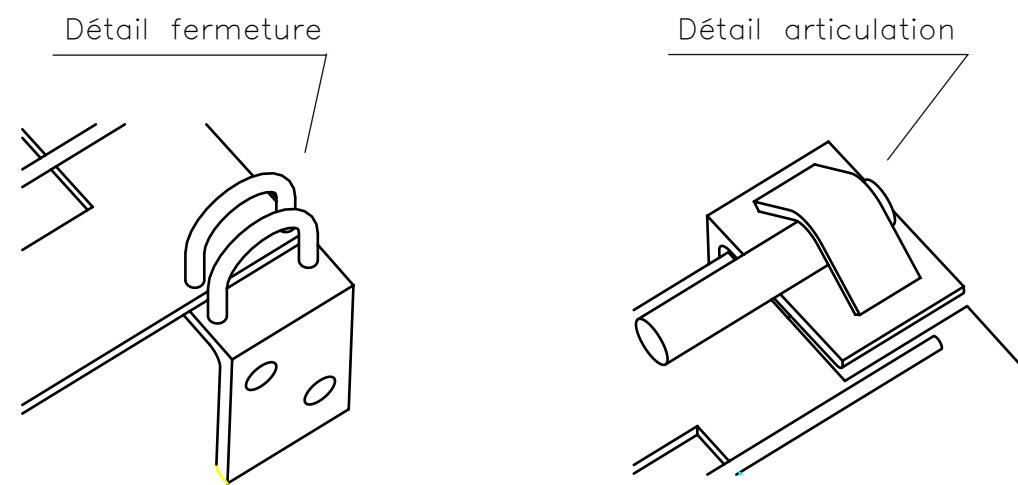

* pour L5T et L6T : découpe de la grille pour passage échelon

c	Ajouter spécifications grille et mise à jour codes.		Paillat.L	18/10/2020
b	Modifier cotes suivant demande client		Paillat.L	27/11/2019
a	Ajouter variante spéciale pour K2		Paillat.L	26/11/2019
Ind.	Modifications		Signature	Date
<u>Traitement:</u> Galvanisation à chaud		<u>Matière:</u>	Ce plan est la propriété de SEMAP, il contient des informations confidentielles. Sans autorisation écrite, il ne peut être copié, montré ou remis à un tiers.	
<u>Spécifications particulières:</u> .		<u>Poids:</u>		
			<u>Tolérances Générales suivant:</u> .	A3
Dessiné par: DAO Date:		Vérifié par: . Date:	2D 3D	Projet: . Echelle: 1:1
		Zone industrielle de Braux 08120 BOGNY sur MEUSE Tel: 03.24.59.13.47 Fax: 03.24.59.13.77 E-mail: semap08@orange.fr		Désignation: Grilles à spitter pour chambre NF
				Code: 13504 Indice: C Planche: 1/1